

Документ: **ГОСТ 10772-78**  
Название: **Покрyтия литейные противопопригарные водные.  
Общие технические условия**  
Название на английском: Water foundry coatings for mould paints. General  
specifications  
Область применения:

**Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)**

01.0 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ.  
40.2 СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ / [Словари](#)  
5 - / [Машиностроение \(Словари\)](#)  
25.2 МАШИНОСТРОЕНИЕ / [Обработка и покрытие](#)  
20.4 [поверхности](#) / [Металлические покрытия](#)  
0 -

**Классификатор Государственных Стандартов (КГС)**

B88 Металлы и металлические изделия -> [Литейные](#)  
- [отливки различных металлов](#)-> [Крепители.](#)  
[Формовочные материалы и смеси](#)



+

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ПОКРЫТИЯ ЛИТЕЙНЫЕ  
ПРОТИВОПРИГАРНЫЕ ВОДНЫЕ  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 10772—78**

Издание официальное



БЗ 6—92

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

УДК 621.742/.743 : 006.354

Группа В88

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ПОКРЫТИЯ ЛИТЕЙНЫЕ ПРОТИВОПРИГАРНЫЕ  
ВОДНЫЕ**

Общие технические условия

Water foundry coatings for mould paints. General  
specifications**ГОСТ  
10772—78**

ОКП 41 9150

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на водные противопригарные покрытия, выпускаемые в виде водоразбавимых паст и порошков.

Покрытия после разведения предназначаются для окраски песчаных литейных форм и стержней.

**1. КЛАССИФИКАЦИЯ**

1.1. Покрытия, в зависимости от огнеупорного наполнителя, подразделяются на виды, указанные в табл. 1.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1978

© Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями

**С. 2 ГОСТ 10772—78**

Таблица 1

Вид	Отлежурный наполнитель
Г	Графит
Л	Тальк
Ц	Цирконовый концентрат
Д	Дистен-силлимантовый концентрат

1.2. По физическому состоянию покрытия подразделяются на две группы: пасты (П), порошки (С).

1.3. По седиментационной устойчивости разведенного покрытия и прочности слоя покрытия к истиранию (см. табл. 3) покрытия подразделяются на классы, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Класс	* Предел седиментационной устойчивости, %, не менее	Предел прочности к истиранию, мг/мм, не менее
1	97	2
2	90	1

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Покрытия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

2.2. По физико-механическим показателям покрытия должны соответствовать техническим требованиям, указанным в табл. 3.

2.3. Покрытия не должны содержать посторонних примесей, видимых невооруженным глазом.

2.4. Перед употреблением покрытия разводятся водой.

2.5. Рекомендации по назначению покрытий указаны в приложении 1.

**3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

3.1. Пасты и порошки должны приниматься партиями. За партию принимают количество продукта одной марки, представленного к приемке по одному документу. Размер партии устанавливается не более 10 т.

3.2. При приемосдаточных испытаниях следует проводить проверку на соответствие требованиям пп. 2.2, 2.3. Испытания проводятся на пробах, отобранных по п. 4.1.1.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний, хотя бы по одному из показателей, проводят повторную проверку на удвоенном количестве проб от той же партии.

## ГОСТ 10772—78 С. 3

Таблица 3

Наименование показателя	Нормы для марок								
	Пасты						Порошки		
	ГП-1	ГП-2	ТП-1	ТП-2	ДП-2	ЩП-2	ГС-1	ТС-1	ЦС-1
Внешний вид	Однородная паста						Однородный порошок		
Влажность, %, не более	35	35	35	35	30	16	1,5	1,5	1,5
Условная вязкость разведенного покрытия по вискозиметру ВЗ 4, с, не более	25	20	20	20	27	16	25	20	25
Седиментационная устойчивость разведенного покрытия, %, не менее	98	95	97	95	90	92	98	98	97
Внешний вид нанесенного, высушенного и охлажденного слоя	Ровный слой без включений и трещин								
Прочность слоя покрытия к истиранию, кг/мм, не менее	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,5	2,0	3,0	3,0

Пример условного обозначения покрытия на основе талька (Т), выпускаемого в виде пасты (П), с пределом седиментационной устойчивости 95% и прочностью к истиранию 1 кг/мм (2):

## ТП-2 ГОСТ 10772—78

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

3.4. По результатам приемки на каждую партию заполняется паспорт. Паспорт должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- наименование и марку продукции;
- номер и массу нетто партии;
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты анализов;
- номер и дату выпуска продукции.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

## 4.1. Подготовка проб к испытанию

## 4.1.1. Отбор средней пробы

**С. 4 ГОСТ 10772—78**

4.1.1.1. При контроле паст частичные пробы отбирают от 10% мест каждой партии, но не менее чем от 5 мест. Частичные пробы отбирают из бочек в равных количествах с верхнего уровня и на глубине 300—400 мм от верхнего уровня пасты.

4.1.1.2. При контроле порошков частичные пробы отбирают от 5% мест каждой партии, но не менее чем от 10 мест. Частичные пробы отбирают в равных количествах сверху (при вскрытии мешка) и с глубины 100—150 мм.

4.1.1.3. Отобранные частичные пробы соединяют вместе, перемешивают и методом квартования усредняют. Масса средней пробы не должна быть менее 1 кг.

4.1.1.4. Среднюю пробу делят на две равные части и помещают в плотно закрываемые стеклянные или фарфоровые банки. На банки наклеивают этикетки с указанием наименования и марки покрытия, наименования предприятия-изготовителя, номера партии, даты изготовления, даты отбора пробы, фамилии пробоотборщика. Одну банку с покрытием передают в лабораторию для анализа, другую хранят в течение гарантийного срока.

#### 4.1.2. Разведение покрытий для испытаний

##### 4.1.2.1. Оборудование

Лабораторная краскомешалка со скоростью вращения смесителя 400—600 об/мин. Рекомендуемая краскомешалка указана в приложении 2.

Мерный цилиндр с градуировкой 1—10 мл по ГОСТ 1770—74.

4.1.2.2. Около 0,5 кг средней пробы покрытия разводят водой до плотности, указанной в табл. 4.

Таблица 4

Плотность, г/см <sup>3</sup>								
ГП-1	ГП-2	ТП-1	ТП-2	ДП-2	ШП-2	ПС-1	ТС-1	УС-1
1,28—1,30	1,30—1,35	1,35—1,40	1,40—1,42	1,50—1,60	1,95—2,03	1,25—1,30	1,35—1,40	1,65—1,90

В краскомешалку сначала загружают воду, а затем покрытие. Покрытие вводят отдельными порциями с последующим перемешиванием.

По окончании загрузки покрытие перемешивают. Время перемешивания паст не менее 20 мин, а порошков не менее 40 мин.

Однородность разведенного покрытия контролируют визуально по внешнему виду слоя покрытия, нанесенного на стекло по п. 4.7.2. При наличии в слое включений неразведенного покрытия перемешивание продолжают до получения однородной массы.

При определении плотности мерный цилиндр взвешивают с точностью до 0,01 г, заполняют разведенным покрытием до отметки 10 мл и взвешивают с той же точностью.

## ГОСТ 10772—78 С. 5

Плотность ( $\rho$ ) в г/см<sup>3</sup> вычисляют по формуле:

$$\rho = \frac{m_2 - m_1^A}{10},$$

где  $m_2$  — масса заполненного мерного цилиндра, г;

$m_1$  — масса пустого мерного цилиндра, г.

Примечание. В цеховых условиях допускается определение плотности покрытий ареометром по ГОСТ 18481—81.

4.2. Внешний вид паст и порошков определяют визуально путем осмотра отобранных проб при естественном рассеянном освещении.

4.3. Определение влажности паст и порошков

4.3.1. *Оборудование*

Сушильный шкаф с закрытыми элементами нагрева с приспособлениями для измерения и регулирования температуры.

Стаканчик для взвешивания (бюкс) по ГОСТ 25336—82.

Эксикатор по ГОСТ 25336—82.

4.3.2. *Проведение анализа*

Навеску от средней пробы покрытия ( $10 \pm 0,01$ ) г помещают в бюкс, предварительно взвешенный с точностью до 0,01 г и высушивают в сушильном шкафу при температуре 105—110 °С до постоянной массы (около 2 ч).

Покрытие считается высушенным, если последующее взвешивание после дополнительной сушки в течение 15 мин даст уменьшение массы, не превышающее 0,01 г.

Перед каждым взвешиванием бюкс с покрытием охлаждают в эксикаторе до температуры ( $20 \pm 3$ ) °С.

4.3.3. *Обработка результатов*

Влажность ( $W$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$W = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса бюкса с покрытием до сушки, г;

$m_2$  — масса бюкса с покрытием после сушки, г;

$m$  — навеска покрытия, г.

4.4. Определение условной вязкости

Условную вязкость покрытия, разведенного по п. 4.1.2, определяют по ГОСТ 8420—74.

4.5. Определение седиментационной устойчивости

4.5.1. *Оборудование*

Мерный цилиндр с градуировкой 0—250 мл по ГОСТ 1770—74.

4.5.2. *Проведение анализа*

Покрытие, приготовленное по п. 4.1.2.2, наливают в мерный цилиндр до отметки 250 мл и выдерживают в состоянии покоя в течение 3 ч, после чего измеряют верхний осветленный слой.

**С. 6 ГОСТ 10772—78****4.5.3. Обработка результатов**

Седиментационную устойчивость (*C*) в процентах вычисляют по формуле

$$C = \frac{(V_1 - V_2) \cdot 100}{V_1},$$

где  $V_1$  — общий объем столба покрытия в цилиндре, мл;

$V_2$  — объем верхнего осветленного слоя покрытия в цилиндре, мл.

4.6. Внешний вид покрытия определяют визуально при осмотре стеклянной пластины с нанесенным на стекло и высушенным покрытием по п. 4.7.2.

**4.7. Определение прочности к истиранию****4.7.1. Оборудование и материалы**

Установка для проведения испытаний

Установка состоит (см. чертеж) из вискозиметра 1 марки ВЗ-4 по ГОСТ 9070—75, подставки 2 с матовым стеклом 3 и упором для стеклянной пластины 4 с покрытием, резервуара 5 для формовочного песка, источника света 6 мощностью не более 10 Вт.

Пластины из фотостекла длиной  $(120 \pm 1)$  мм, шириной  $(60 \pm 1)$  мм и толщиной 1,2—2,0 мм.

Формовочный песок по ГОСТ 2138—91, отмученный, высушенный и просеянный через сито № 063 по ГОСТ 6613—86, а затем через сито № 0315 по ГОСТ 6613—86. Для анализа берут песок, оставшийся на сите № 0315.

Сушильный шкаф с закрытыми элементами нагрева и приспособлениями для измерения и регулирования температуры.

Микрометр типа МК0-25 по ГОСТ 6507—90.

Эксикатор по ГОСТ 25336—82.

**4.7.2. Подготовка к анализу**

Стеклянные пластины, используемые при анализе, предварительно тщательно моют теплой водой, высушивают в сушильном шкафу при температуре 105—110 °С в течение 5—10 мин и охлаждают в эксикаторе до  $(20 \pm 3)$  °С.

Микрометром измеряют толщину пластины не менее чем в трех точках с точностью до 0,01 мм и вычисляют среднее арифметическое значение толщины.


Отмеряют 100 мл покрытия, приготовленного по п. 4.1.2, и выливают на стеклянную пластину, установленную под углом 45°. Излишки покрытия сливаются в подставленную под пластину чашу. Затем пластину переворачивается относительно оси перпендикулярной к ее плоскости на 180° и операцию повторяют, только выливают покрытие, собранное в чаше.

После нанесения покрытия пластину устанавливают горизонтально (покрытием вверх) и помещают в таком положении в сушильный шкаф. В сушильном шкафу пластину выдерживают при

## ГОСТ 10772—78 С. 7

температуре  $(150 \pm 5)^\circ\text{C}$  в течение 20 мин, затем извлекают и охлаждают в эксикаторе до температуры  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ .

После охлаждения микрометром измеряют толщину пластины с покрытием не менее чем в трех точках с точностью до 0,01 мм и вычисляют среднее арифметическое значение определений.

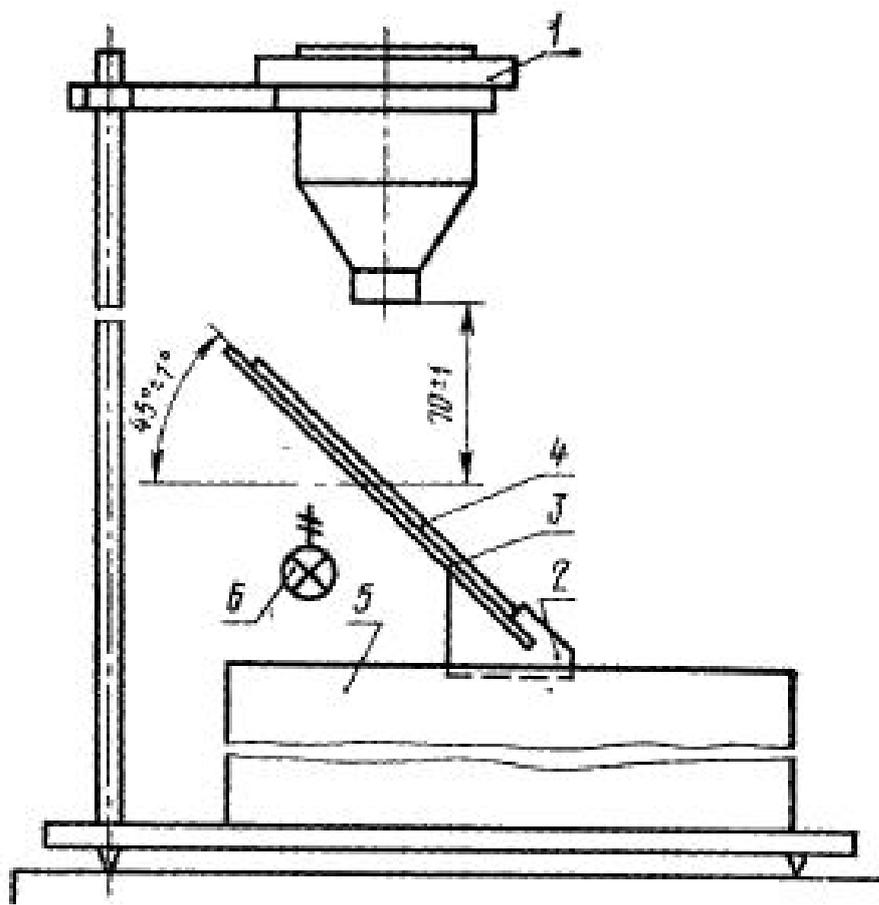

#### 4.7.3. Проведение анализа

Пластины с покрытием помещают под выходным отверстием вискозиметра ВЗ-4 на матовое стекло покрытием вверх и закрепляют так, чтобы образец не сдвигался во время испытаний. Включают источник света. Через вискозиметр на пластину сыпают формовочный песок до тех пор, пока покрытие в месте удара песка не сотрется до стекла. Истирание прекращают, когда диаметр разрушенного участка покрытия будет 1,5—2,0 мм. Массу песка, пошедшего на истирание, взвешивают с точностью до 0,01 кг.

Проводят не менее трех испытаний, при этом каждое испытание на новом участке покрытия.

Примечание. Формовочный песок после 50-кратного использования должен быть заменен или заново отмучен и просеян по п. 4.7.1.

**С. 8 ГОСТ 10772—78****4.7.4. Обработка результатов**

Прочность покрытия к истиранию ( $R$ ) в кг/мм вычисляют по формуле

$$R = \frac{m}{l_1 - l},$$

где  $m$  — масса песка, пошедшего на истирание, кг;

$l$  — среднее арифметическое значение толщины стеклянной пластины, мм;

$l_1$  — среднее арифметическое значение толщины стеклянной пластины с покрытием, мм.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение определений, отличающихся от средней величины определений не более  $\pm 20\%$ .

**5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

5.1. Пасты должны упаковываться в металлические по ГОСТ 13950—91 или деревянные по ГОСТ 8777—80 бочки, выложенные внутри полиэтиленовыми мешками. После заполнения бочки должны быть герметически закрыты.

5.2. Пасты должны упаковываться в тару, предварительно очищенную от пыли, мусора и остатков других материалов.

Упаковка паст в оборотную металлическую тару и бывшую в употреблении деревянную тару должна осуществляться в тщательно отмытые и высушенные бочки.

Упаковка паст в деревянную тару осуществляется после ее ремонта.

5.3. Порошки марок ГС-1 и ГС-1 должны упаковываться в многослойные бумажные мешки по ГОСТ 2226—88 с полиэтиленовыми мешками-вкладышами по ГОСТ 19360—74.

5.4. Порошок марки ЦС-1 должен упаковываться сначала в многослойные бумажные мешки по ГОСТ 2226—88, а затем в мешки из ткани с основой из вискозных нитей по ГОСТ 18225—72 или полипропиленовых нитей по отраслевой нормативно-технической документации.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5.5. Мешки с упакованными порошками должны быть защищены.

5.6. На каждую бочку и на каждый мешок наклеивают этикетку.

Этикетка должна содержать:

наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;

наименование и марку продукции;

номер партии;

массу брутто и нетто;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

**ГОСТ 10772—78 С. 9**

5.7. Пасты и порошки транспортируют в крытых транспортных средствах. Пасты допускается транспортировать в открытых транспортных средствах под брезентом.

5.8. Покрытия должны храниться в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, при температуре от 0 до 30 °С.

**6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

6.1. После транспортировки при отрицательной температуре перед употреблением пасту необходимо выдержать при температуре не ниже 10 °С не менее 24 ч.

6.2. При разведении покрытий рекомендуется использовать лопастную краскомешалку с отражающими перегородками в реакторе и с частотой вращения ротора смесителя 150–300 об/мин в соответствии с приложением 2.

6.3. При разведении порошков в производственных условиях требуется более интенсивное перемешивание, чем при разведении паст.

6.4. На литейные формы и стержни покрытия наносят кистью или пульверизатором.

**7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

7.1. Требования безопасности при производстве, применении и испытании покрытий должны удовлетворять ГОСТ 12.3.002—75, ГОСТ 12.3.005—75, ГОСТ 12.1.005—88.

7.2. Требования безопасности при производстве, применении и испытании покрытий марок ЦП-2 и ЦС-1 должны удовлетворять п. 7.1, а также «Основным санитарным правилам работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72) — Минздрава СССР.

7.3. В производственных помещениях, где производятся работы с цирконовым концентратом, должна быть приточно-вытяжная вентиляция с пятикратным обменом воздуха и предусматриваться влажная уборка пола и поверхностей оборудования.

7.4. Лица, связанные с изготовлением и применением покрытий, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями по нормам, утвержденным в установленном порядке.

**8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие противогрибных покрытий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок хранения паст — 6 месяцев, а порошков — 12 месяцев со дня изготовления.



**С. 10 ГОСТ 10772—78****ПРИЛОЖЕНИЕ I****Рекомендуемое****РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЛИТЕЙНЫХ  
ПРОТИВОПРИГАРНЫХ ВОДНЫХ ПОКРЫТИЯ**

Марка	Назначение
ГП-1	Для форм и стержней мелких, средних и крупных чугуновых отливок
ГП-2	Для форм и стержней мелких и средних чугуновых отливок
ТП-1	То же. Для форм и стержней отливок из цветных сплавов
ТП-2	Для форм и стержней отливок из цветных сплавов, мелких чугуновых отливок
ДП-2	Для форм и стержней отливок из углеродистой стали
ЦП-2	Для форм и стержней отливок из углеродистой и легированной стали, крупных чугуновых отливок
ГС-1	Для форм и стержней мелких, средних и крупных чугуновых отливок
ТС-1	Для форм и стержней отливок из цветных сплавов, мелких и средних чугуновых отливок
ЦС-1	Для форм и стержней отливок из углеродистой и легированной сталей, крупных чугуновых отливок

ГОСТ 10772—78 С. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
РекомендуемоеКРАСКОМЕШАЛКА ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПРИГАРНЫХ  
ПОКРЫТИЙ

Соотношение параметров	Величина соотношения
$D/d$	1,6—3,0
$D/b_1$	10,0—12,0
$d/h_2$	1,0—6,0
$d/b_2$	5,0—10,0
$H/D$	1,0—1,3
$H/h_1$	1,2—1,4
$b_1/b_2$	6,0—8,0

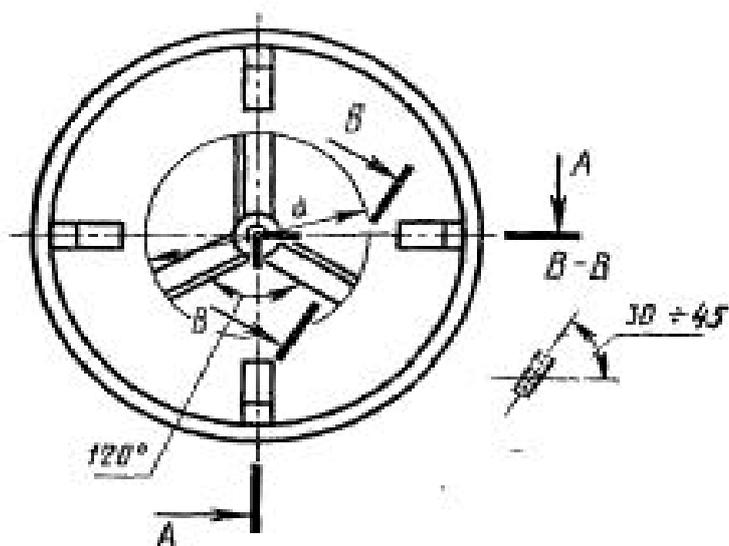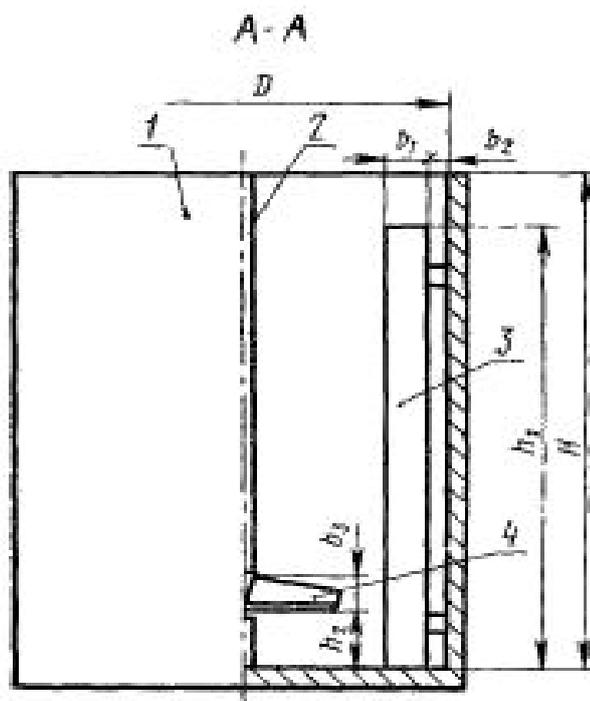

1 — реактор смесителя; 2 — вал смесителя; 3 — отражающая перегородка; 4 — лопасть смесителя

**С. 12 ГОСТ 10772—78****ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ****1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР****РАЗРАБОТЧИКИ****Н. И. Давыдов, канд. техн. наук; Л. Г. Гурулева****2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.05.78 № 1353****3. Срок проверки — 1992 г.,  
периодичность проверки — 5 лет****4. Взамен ГОСТ 10772—64****5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12.1.005—88	7.1
ГОСТ 12.3.002—75	7.1
ГОСТ 12.3.005—75	7.1
ГОСТ 1770—74	4.1.2.1; 4.5.1
ГОСТ 2138—91	4.7.1
ГОСТ 2226—88	5.3; 5.4
ГОСТ 6507—90	4.7.1
ГОСТ 6613—86	4.7.1
ГОСТ 8420—74	4.4
ГОСТ 8777—80	5.1
ГОСТ 9070—75	4.7.1
ГОСТ 13950—91	5.1
ГОСТ 18225—72	5.4
ГОСТ 18481—81	4.1.2.2
ГОСТ 19360—74	5.3
ГОСТ 25336—82	4.3.1; 4.7.1
«Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП-72)	7.2

**6. Проверен в 1987 г.****7. Переиздание (март 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1983 г., декабре 1987 г. (ИУС 3—84, 2—88)**

Редактор А. В. Деминская

Технический редактор В. Н. Прусикова

Корректор Е. А. Белевцова

Сдано в набор 08.04.93 Подп. в печ. 29.06.93. Усл. печ. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,76. Тир. 600 экз. С. 316.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107016, Москва, Колхозный пер., 14  
Тел. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Факс 234